



安全防盜



電力系統



空調系統



給水系統



排水系統



消防系統



照明系統



其他系統

學思樓中央監控系統



PM _{2.5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.6	二氧化碳 CO ₂ (ppm)	1732	一氧化碳 CO (ppm)	0.4
溫度 (°C)	28.7	濕度 Humid (%)	64.4	甲醛 HCHO (ppm)	0.057
		紀錄報表	IAQ通訊偵測		



回首頁



報表



排程



安全防盜

安全防盜
security system



電力系統



空調系統



給水系統



排水系統



消防系統




照明系統



其他系統

RF
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F
B1F
B2F

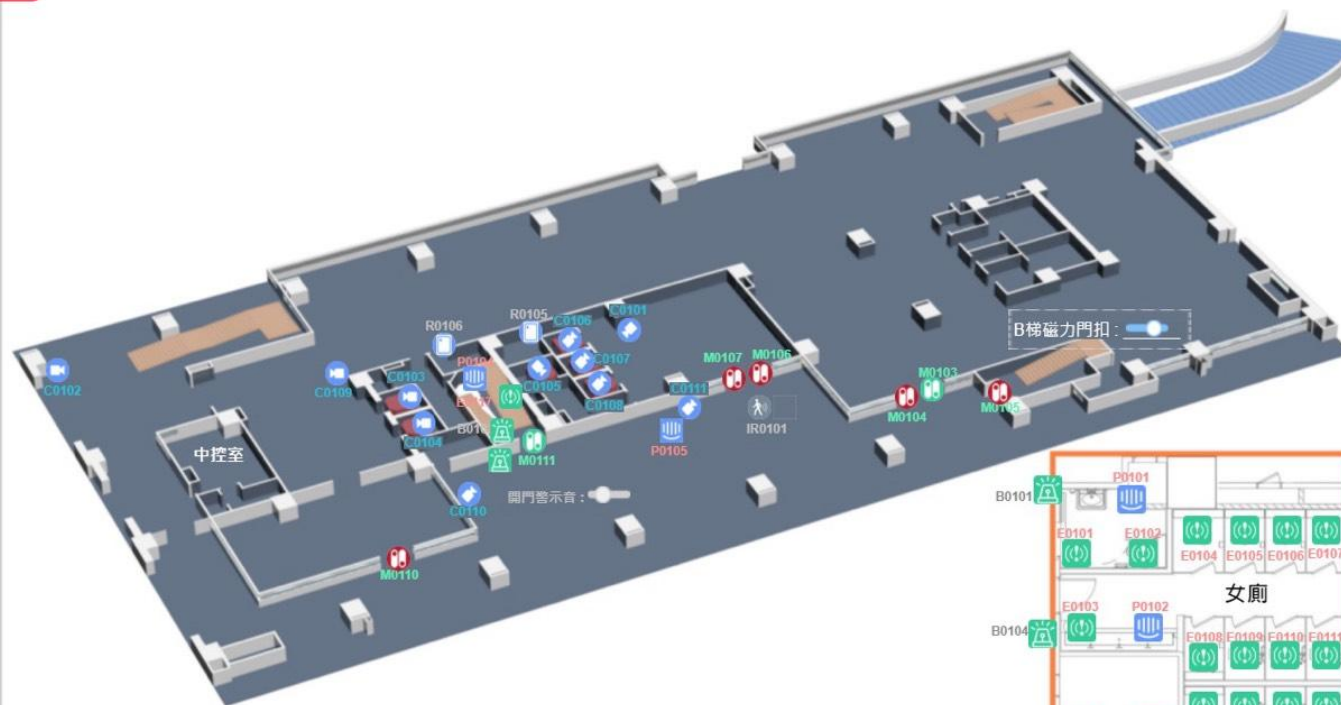

RD門位偵測: ☐

紅外線偵測: ☐

B梯磁力門扣: ☐

圖例說明

磁簧正常	磁簧警報
求救正常	求救警報
喇叭關閉	喇叭觸發
卡機正常	卡機異常
IC正常	IC觸發
影像正常	影像斷線
IR正常	IR警報
門扣釋放	門扣吸磁



回首頁



報表



排程